

Schlauchmanagement + Schlauchpaket

Online Übungsdienst

Daniel Pflüger
Abteilung Bad Überkingen



- 1) Ausrüstung:
 - 1) Angriffstrupp
 - 2) Sicherheitstrupp
- 2) Schlauchmanagement
- 3) Schlauchpaket
- 4) Schlauchpaket packen
- 5) Schlauchpaket vornehmen
- 6) Verlastung SP Abt. BÜ

Ausrüstung: Angriffstrupp

Zusätzlich zur persönlichen Schutzausrüstung mit Atemschutzgerät und Feuerwehr-Haltegurt rüstet sich der Angriffstrupp folgendermaßen aus:


Angriffstruppführer	Angriffstruppmann
Knick-Kopflampe	Knick-Kopflampe
2m Funkgerät	Brandfluchthauben
100m Führungsleine	30m Feuerwehrleine
Wärmebildkamera	Schlauchpaket
Tragetuch	Schlauchtragekorb mit Seilschlauchhalter und Rauchvorhang
Brechwerkzeug	

Ausrüstung: Sicherheitstrupp

Der Wassertrupp rüstet sich nach Aufbau der Wasserversorgung automatisch (ohne Befehl) als Sicherheitstrupp aus und meldet sich anschließend beim Gruppenführer einsatzbereit!!!

Sicherheitstruppführer	Sicherheitstruppmann
Knick-Kopflampe	Knick-Kopflampe
2m Funkgerät	
100m Führungsleine	30m Feuerwehrleine
Wenn möglich: Wärmebildkamera	Schlauchpaket
Brechwerkzeug	Schlauchtragekorb mit Seilschlauchhalter
Sicherheitstrupp-Tasche	

3. Rohr / Sonderrohr

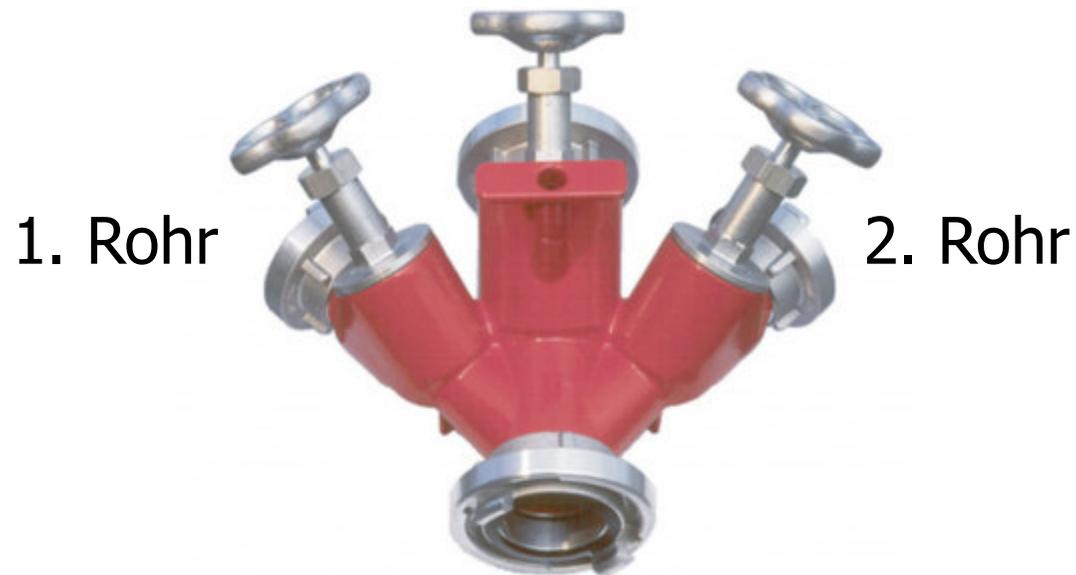

Der Sicherheitstrupp bereitet sich sein eigenes Rohr als Sonderrohr vor (3. Abgang am Verteiler). Dieses wird, nach einem Atemschutznotfall, erst bei Befehl: „zum Abmarsch fertig“ abgestellt!

Einsatztaktik SP

14 
Ame Semmelhack

Feuer ab 3. OG

- Ist ein Treppenauge vorhanden – den Schlauchtragekorb unten im Treppenauge abstellen und die oberste Kupplung durchs Treppenauge mit nach oben nehmen.
- Fixierung der Schlauchleitung am unteren Teil des Treppengeländers.
- Das Schlauchpaket an der Rauchgrenze / heiße Brandraumtür in Stellung bringen.



B

Schlauchhalter



Ame Semmelhack

Der Schlauchhalter ist stets griffbereit mit einem Gummiseil am Absperrorgan befestigt. Dadurch kann er auch mit dicken Brandbekämpfungshandschuhen sicher und schnell angebracht werden.

Dazu wird der Karabiner durch den Edelstahl D-Ring geführt und um **die Einbindung** der ankommenden C-Leitung gelegt.

Im Anschluss führt man den Karabiner um das Treppengeländer und harkt ihn wieder in das Gurtband ein.

Nun noch das C-Absperrorgan (geschlossen) ankuppeln

– „Wasser marsch“ –
Fertig!



Schlauchpaket packen



Weitere Möglichkeiten



Eine kraftsparende Möglichkeit den Schlauch nachzuführen, ist der LOOP. Der oberste Kreis des SP wird dazu aufgenommen und nach vorne gerollt. Jeder LOOP bringt etwa 3,5 m Schlauch nach vorne.



Verlastung SP Abt. BÜ

1/45 G6



1/45 G5



1/21 GR



